



		Спецификация			
		Поз.	Тип	Наименование	Кол.
		1	С	Адаптер котла, сталь 304/430, толщина 0.5/0.5, L=400, ф505-ф500/ф600 (уточнить диаметр и способ присоединения!)	2
		2	С	Труба, сталь 304/430, толщина 0.5/0.5, L=1000, ф500/ф600	34
		3	С	Тройник 90°, сталь 304/430, толщина 0.5/0.5, L=800, ф500/ф600	2
		4	С	Взрывная врезка с зонтом, сталь 430, толщина 1.0, ф500/ф600 (304/1мм.)	2
		5	С	Труба, сталь 304/430, толщина 0.5/0.5, L=400, ф500/ф600	4
		6	С	Труба телескопическая, сталь 304/430, толщина 0.5/0.5, L=500-800, ф500/ф600	2
Справ. №		7	С	Труба телескопическая, сталь 304/430, толщина 0.5/0.5, L=450-700, ф500/ф600	2
		8	С	Отвод 45°, сталь 304/430, толщина 0.5/0.5, ф500/ф600	4
		9	С	Тройник 45°, сталь 304/430, толщина 0.5/0.5, L=1049, ф500/ф600	2
		10	С	Ревизия, сталь 304/430, толщина 0.5/0.5, L=600, ф500/ф600. Врезка ф300/ф400	2
		11	С	Заглушка с к.о., сталь 304/430, толщина 0.5/0.5, ф500/ф600	2
		12	С	Разгрузочная площадка, сталь 304/430, толщина 0.5/0.5, пл.700х700 (Ст3/5мм.), ф500/ф600	8
		13	С	Окончание коническое, сталь 304/430, толщина 0.5/0.5, ф500/ф600	2
		14	Д	Консоль, сталь Ст3/5мм., 800х520х565	8
		15	Д	Стеновое, сталь 430/1.5мм., F=50, A=700, ф600	16
		16	Д	Фартук, сталь 430/0.5мм., ф600	4
		17	Д	Хомут, сталь 430/0.5мм., ф400	2
Подпись и Дата		18	Д	Хомут, сталь 430/0.5мм., ф600	70
		* – нестандартные детали (пометка для завода изготовителя) – спецификация рассчитана на 2-е дымовые трубы ! опорная конструкция под газоход изготавливается заказчиком ! уточнить все присоединительные размеры по месту (могут отличаться от фактических) -			
Инв. № дубл.					
Взам. инв. №					
Подпись и Дата					
Инв. № подл.	Изм.	Лист	№ Докум.	Подпись	Дата
	Разработал	Симонова Е.			
	Проверил				
	Утвердил				
АО ВыборгТеплоЭнерго					
-					
-					
-					
Сборочный чертёж					
2790					
1					
2					
Спецификация					
UZDM					

Сирпаб. №

[illegible]

1. Соединение: гофра-раструб, высота 35 мм.
2. Сварка внешнего и внутреннего контура производится встык
3. Утеплитель: Тизол Еуго-РУФ
4. При $\phi > 200\text{мм}$. все элементы комплектуются кольцами жёсткости
5. Сборка по "конденсату"
6. При монтаже, стыки внутреннего контура на газохвате необходимо промазывать термостойким герметиком

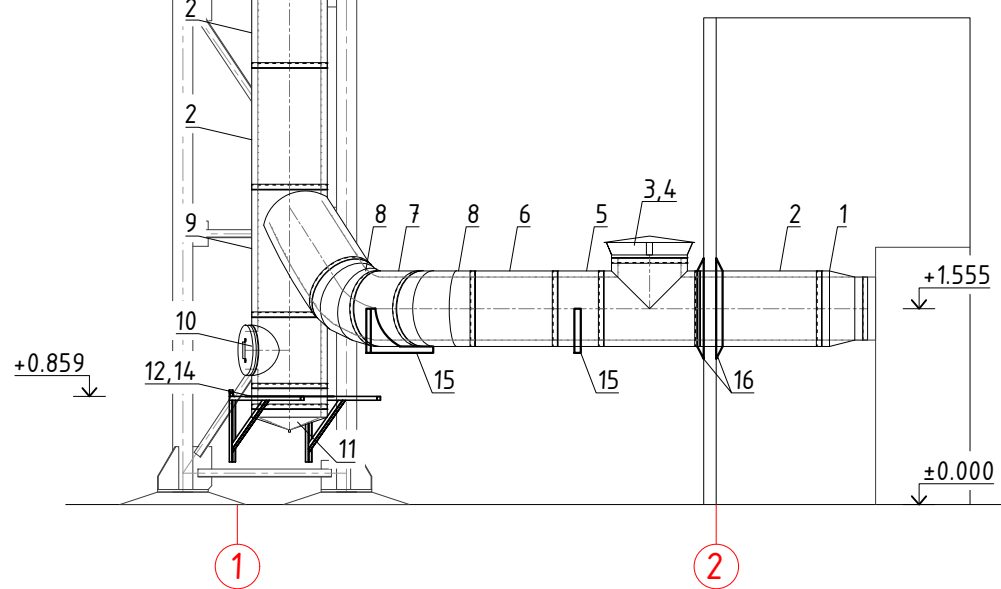

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разработал		Симонова Е.		

Лист
2